



# ハチクサンMC 高濃度少量散布における気中濃度測定

## 目的

ハチクサンMCの高濃度少量散布における気中濃度測定と安全性

## 試験

### 供試薬剤

ハチクサンMC

### 対象物件

既存戸建て、床下コンクリート打設

供試剤の指定濃度（150倍）の3倍高濃度（50倍）で、指定散布量3L/m<sup>2</sup>の3分の1（1L/m<sup>2</sup>）で処理をし、所定の位置で気中濃度を測定する。

## 結果


	記号	散布前	散布中	1時間	3時間	1日	3日	7日
天気	---	晴れ	晴れ	晴れ時々曇り	晴れ時々曇り	晴れ	晴れ	曇り
風向き	---	北風	北風	北風	北風	北風、微風	北風、微風	北風、微風
温湿度	外	11.8℃、50%	11.3℃、49%	9.2℃、55%	7.9℃、52%	8.1℃、45%	8.6℃、47%	10.9℃、46%
	中	17.5℃、43%	16.1℃、48%	14.8℃、45%	15.0℃、49%	18.0℃、41%	16.8℃、41%	16.0℃、53%
サンプリング時間	---	11:10~	13:30~14:45	16:00~16:50	18:00~18:50	15:00~15:50	9:30~10:20	11:15~12:05
台所侵入口0cm	S00	検出せず	0.0018	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
台所侵入口1.2m	S12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
居間1.2m	I1.2	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
2F0.0m	2F0.0	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	—	—	—
外換気口	外	検出せず	0.0022	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

< 単位 mg/m<sup>3</sup> 検出限界 0.0001 mg/m<sup>3</sup> >

高濃度少量散布においても散布中~1時間内を除き、それ以降は、イミダクロプリドは検出されなかった。

- 注) ・試験は同条件の建物間取りではないため他の試験とは単純比較はできない。  
 ・使用者はラベルの注意事項をよく読み、防護具等の装着をきちんと行うこと。  
 ・お客様には事前の説明や散布中の避難・注意事項等を怠らないこと。

## 考察

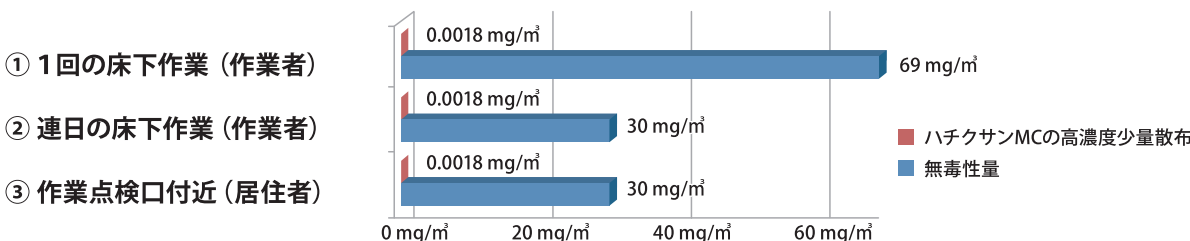

測定結果のうち室内での最高検出濃度（台所侵入口0cm）の検出濃度を、吸入毒性試験における無毒性量と比較しても、十分に低い濃度であった。

- 注) ・ラベルの注意事項を守り、居住者近隣等に配慮して施工をしてください。  
 ・侵入口周辺等室内の養生を丁寧に。  
 ・作業者のマスクや手袋などによる防護を確実にしてください。  
 ・気中濃度は、建物の構造や風向き、施工方法により変化します。

